

# WIR WERDEN DIGITAL!

Wichtige Änderungen für den Anschluss an das Hamburger Heizwasser-Wärmenetz der Vattenfall Wärme Hamburg GmbH



Unsere Wärmeversorgung geht mit der Zeit. Um auch in Zukunft Ihren hohen Ansprüchen gerecht werden zu können, werden wir unsere Übergabestation mit einer Datenfernübertragungseinrichtung (DFÜ) ausstatten. Dadurch sind wir zukünftig in der Lage, Ihnen anlagenspezifische Daten zur Verfügung stellen zu können.


Dazu wurden entsprechende Regelungen in die „Technische Anschlussbedingungen (TAB-HW)“ aufgenommen.

**TAB-HW Kap. 1.2, Abs. 6 wurde geändert und ist seit dem 01.06.2017 gültig:**

*„Für die Stromversorgung der in der Fernwärmeübergabestation eingebauten Steuer-, Regel- und Messinstrumente sowie Datenfernübertragungseinrichtungen stellt der Kunde in unmittelbarer Nähe zur Fernwärmeübergabestation einen 230V-Stromanschluss mittels blauer Cekon-Steckdose zur Verfügung. Der Anschluss kann vom Elektro-Hausanschluss oder Heizungs-Regelschrank erfolgen. Die Stromversorgung der Fernwärmeübergabestation wird durch den Kunden sichergestellt und erfolgt auf seine Kosten.“*

## Installation der 230V-Cekon-Steckdose

(Bitte Anschlussseite (6/18) beachten)

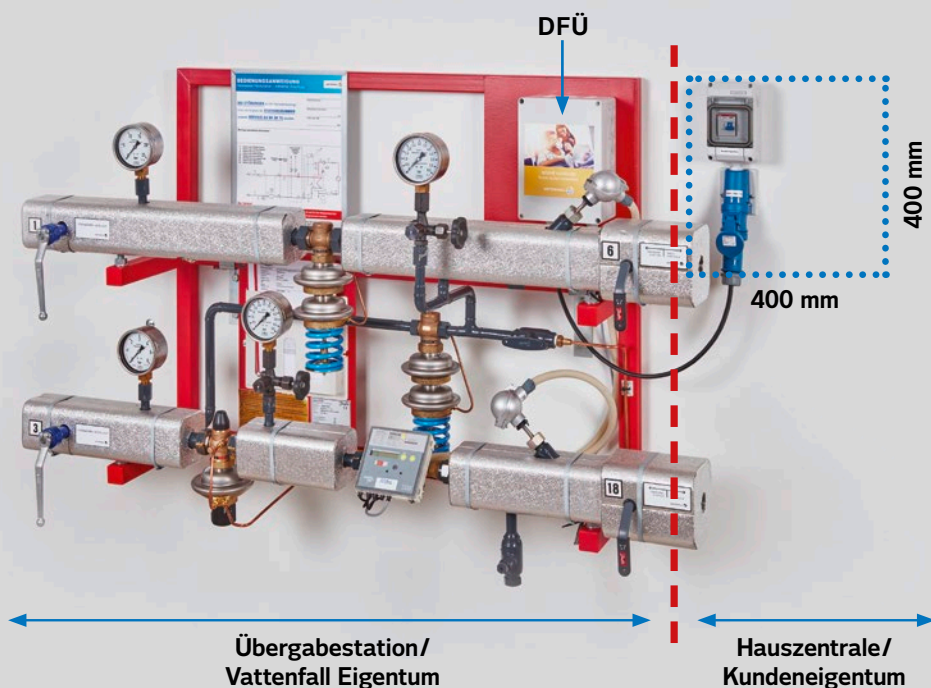

Cekon-Steckdose mit FI-Absicherung\*



\* beispielhafte Darstellung

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Rückfragen zur Verfügung:  
 Vattenfall Wärme Hamburg GmbH  
 Tel.: 040 6396 4886  
 E-Mail: waerme.hamburg@vattenfall.de